



Если наивысшая часть здания возвышается над окружающей застройкой **более чем на 15 м** и не находится в зоне грозозащиты соседней постройки, на здании должен быть **молниеотвод**

≥ 0,80 м

Аксессуары безопасности для крыши:
переходные мостики, лестницы и прочее

НАРУЖНАЯ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ КВАРТИРНОГО ТОВАРИЩЕСТВА

• **ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ** следует прочищать как минимум 1х год, при необходимости чаще. Прочищать может только профессиональный трубочист. Информация по телефону 1524 или по адресу: www.korsten.ee и www.kutsekoda.ee

Если Вы курите на балконе, то тщательно затушите окурки и положите его в невозгораемую емкость.


• Если Вы пользуетесь **установкой для гриля**, работающей на **природном газе**, соблюдайте инструкцию по эксплуатации.

Установку, предназначенную для улицы, нельзя использовать во внутренних помещениях

Установка для гриля на твердом топливе **с дровами**



Установка для гриля на твердом топливе **с углем**

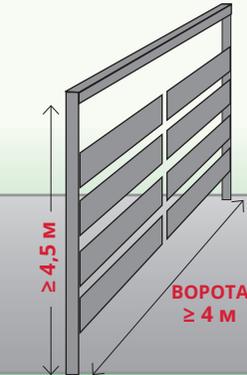

• **ПАРКОВКА АВТОМОБИЛЕЙ** не должна создавать дополнительной пожароопасности или препятствовать спасательным работам

КРОВЕЛЬНЫЙ ЛЮК
минимальный размер 0,6х0,8 м

УДАЛЕНИЕ ДЫМА ИЗ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛОТКОВ

Окно в верхней части лестничной клетки, размером не менее 1 м², открываемое или безопасно разбиваемое



≥ 0,5 м

≥ 0,6 м


АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД

ÕNNE 13

НАРУЖНАЯ ДВЕРЬ ПОДЪЕЗДА

• по крайней мере той же ширины, что и лестничной пролет (обычно 1,2 м)
• не менее 2,1 м высотой
• выше 30 жильцов – открываются наружу

≥ 0,9 м ≥ 1,2 м

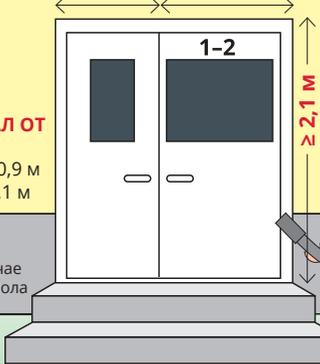


• **ПРОХОД В ПОДВАЛ ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ:**
• ширина не менее 0,9 м
• высота не менее 2,1 м

УДАЛЕНИЕ ДЫМА ИЗ ПОДВАЛА: величина проемов в общем случае 0,5% от поверхности пола

НАРУЖНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА

• **В ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ≥ 8,5 м** следует предусмотреть выход на крышу:
• прямо с лестничной клетки
• через чердак
• по наружной пожарной лестнице

• **МЕЖДУ ЗДАНИЕМ И ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГОЙ** не должно быть высокого озеленения, воздушных электролиний и оград, препятствующих спасательным работам

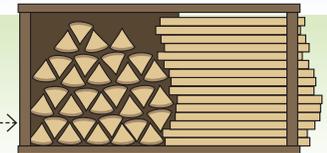

• **ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ, ПОЛЕНИЦА И МУСОРНЫЙ КОНТЕЙНЕР** должны находиться на безопасном расстоянии от здания с воспламеняемой наружной обшивкой или от какого-либо проема в наружной стене здания (двери, окна и т.п.)

ДОСТУП, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПОЖАРНОЙ КОМАНДЫ:

• **ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА:**
• как правило сооружается с круговым проездом
• на расстоянии 5-8 м от стены здания
• шириной не менее 3,5 м

• к каждой наружной двери
• к месту забора пожарной воды
• к аварийному выходу

